
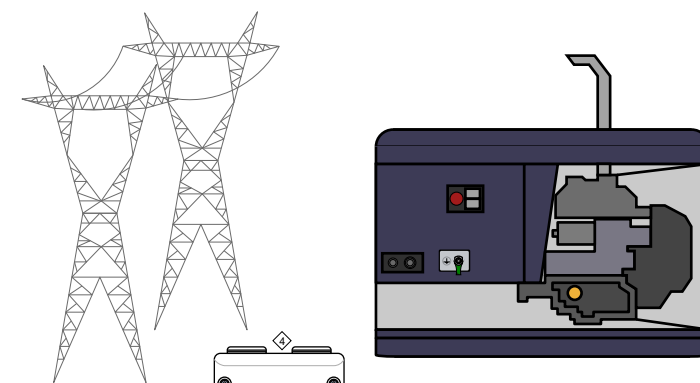


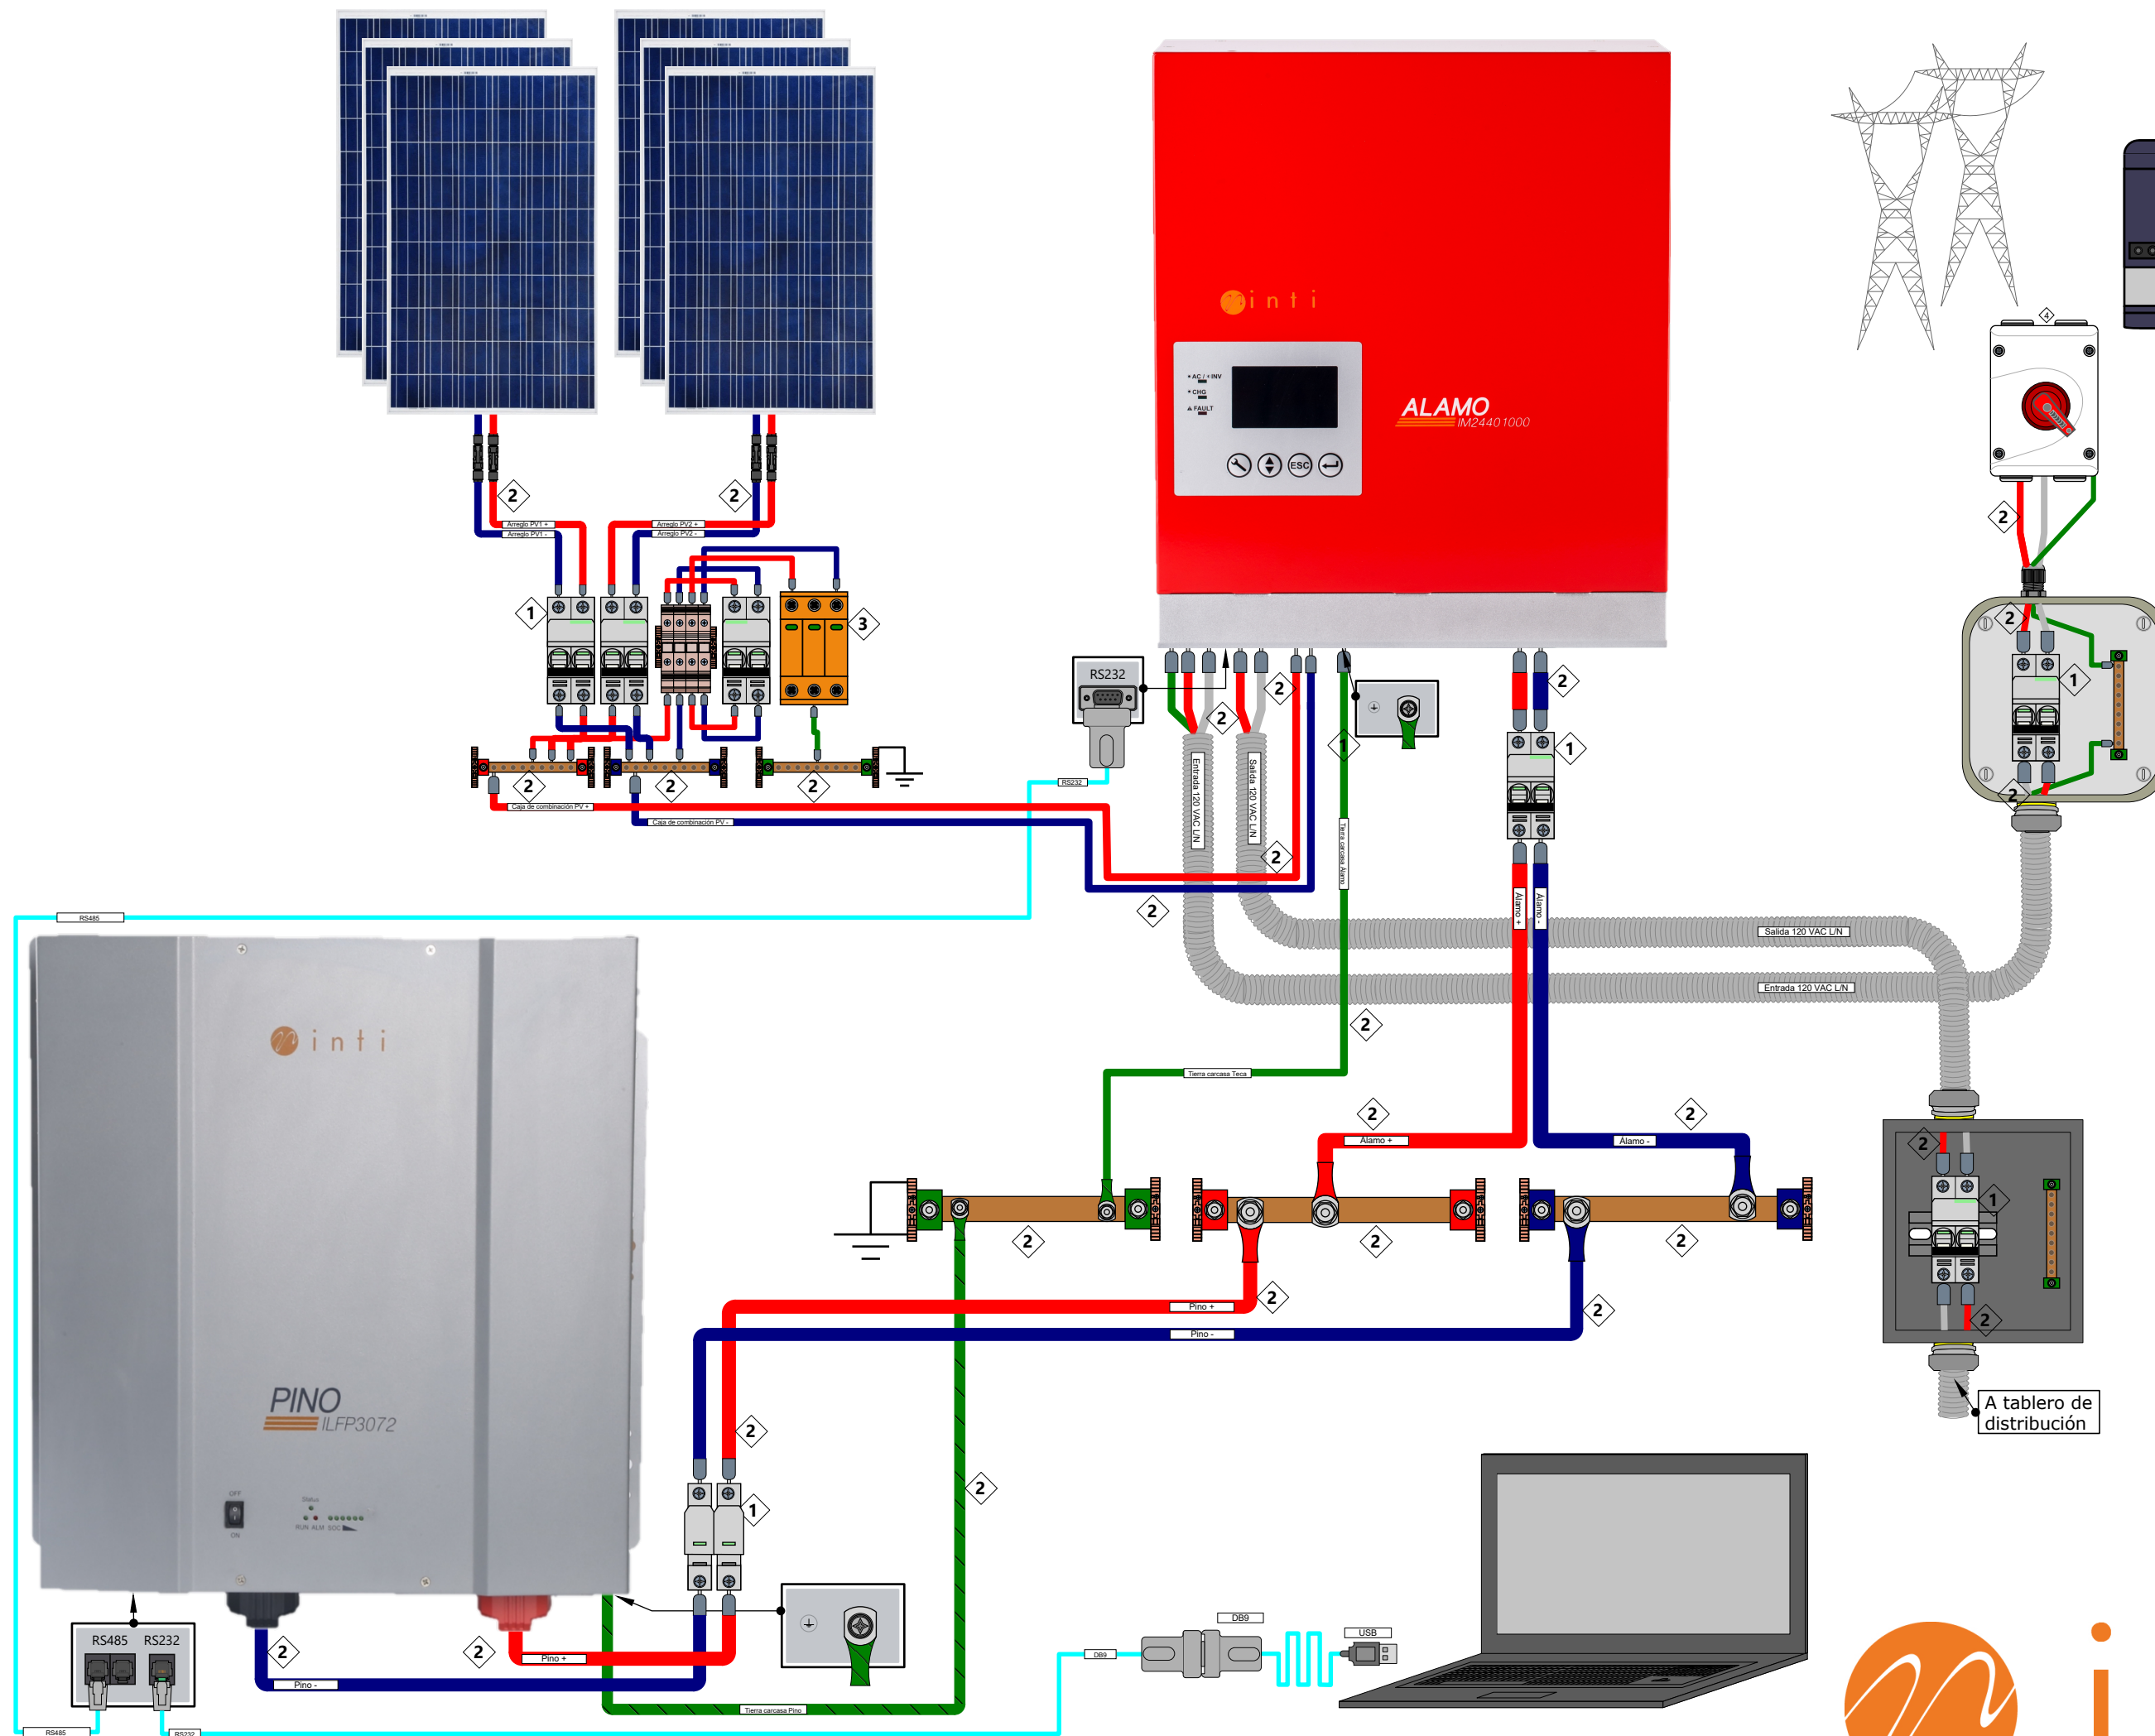

PELIGRO ELÉCTRICO
Circuito solar fotovoltaico

Conductores energizados en todo momento

ATENCIÓN

Aterrizar debidamente el sistema de acuerdo a la normativa local

(Un sistema no aterrizado puede conllevar a fallas)

- Notas Generales**
- 1) La selección de equipos de protección contra sobre-corriente es solamente ilustrativa. Su cálculo debe ser realizado por profesionales competentes acorde a la normatividad local.
 - 2) Selección de barras y cableado es solamente ilustrativa. Su cálculo debe ser realizado por profesionales competentes acorde a la normatividad local.
 - 3) La selección de equipos de protección contra sobre-tensiones es solamente ilustrativa. Su cálculo debe ser realizado por profesionales competentes acorde a la normatividad local.
 - 4) El inversor tiene la capacidad de funcionar con la red eléctrica interconectada al igual que un grupo electrógeno.
 - 5) La selección de los equipos inti para tu sistema de generación debe ser realizado por profesionales competentes acorde a la normativa local, que pueda asegurar una instalación de calidad y duradera.

A tablero de distribución